



R2

- Ausweichen bei Begegnungsverkehr
 - Bewuchs schränkt Breite ein
 - Konflikte mit dem Fußverkehr
 - Pulkartiges Auftreten bei Schulschluss
 - Poller angefahren (wie?)
 - Engstelle: 2m Breite



- Mittelleitmarkierung verblasst
 - Fahrbahnverschmutzung




R1

- In Fahrtrichtung Norden: Keine Überleitung auf den gemeinsamen Geh- und Radweg!
 - In Fahrtrichtung Süden: Keine Überleitung auf die Fahrbahn
 - Zu geringe Breite mit 3,40 m (mind. 2,50 bei geringem (!) Aufkommen) Hier aber Schulweg, Begegnungen, Radverbindung => 4,50m




- Mittelleitmarkierung verbletzt zu höheren Geschwindigkeiten - auch im Kurvenbereich

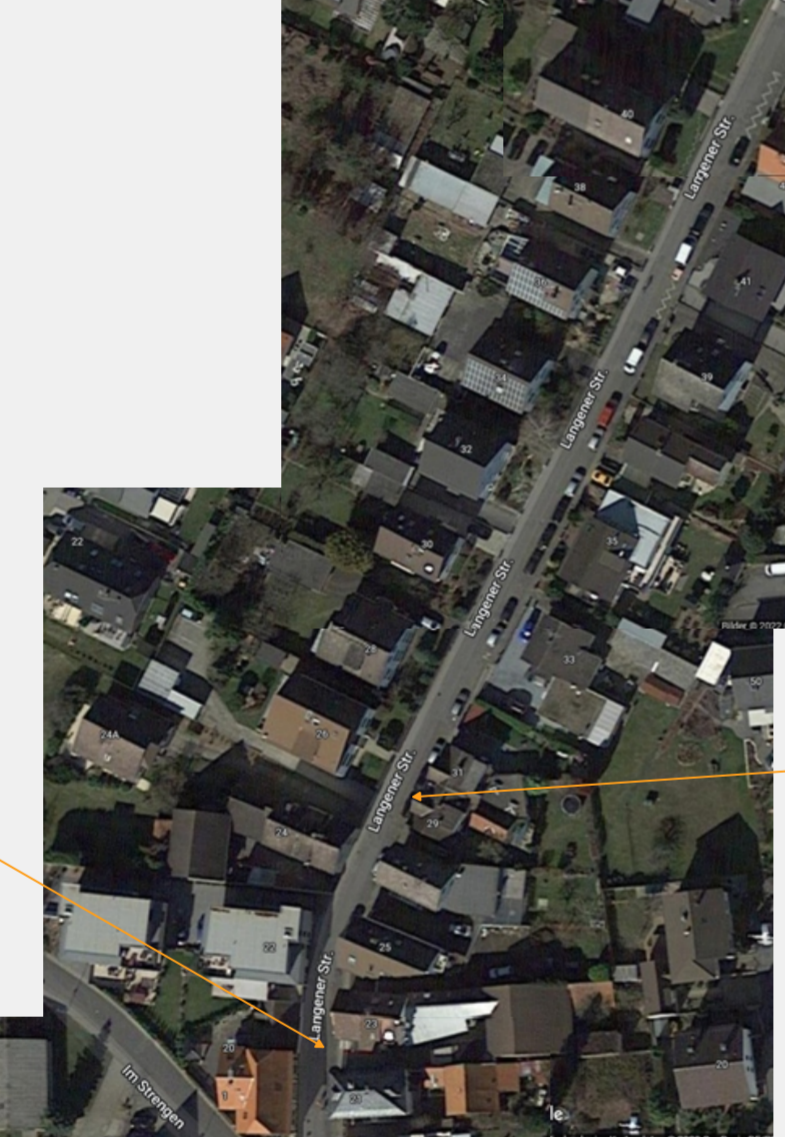

M1

- dauerhaft Halteverbot im Kurvenbereich einrichten (hier nur temporär wegen Baustelle)
 - Sichtfelder schaffen

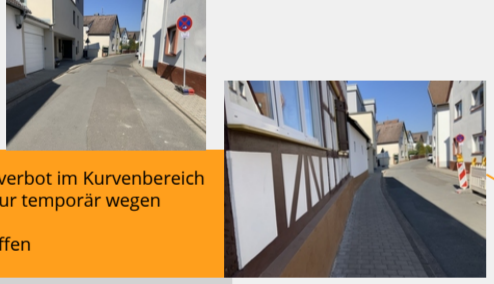

M1

- Flächen für den ruhenden Verkehr markieren
 - Ausweichmöglichkeiten schaffen



F2

- Drängelgitter sehr schmal. Mit Rollator / Rollstuhl / Lastenrad / Kinderanhänger etc. schwierig zu befahren/begehen



H1

- zu schmale Gehwegbreite
 - Fußverkehr weicht im Begegnungsfall auf Fahrbahn aus
 - Einschränkungen durch Warenangebot
 - Barrierefreiheit eingeschränkt



H1

- zu schmale Gehwegbreite
 - Fahrbahnschäden in der Oberfläche



F1

- zu schmale Gehwegbreite
 - Fußverkehr weicht im Begegnungsfall auf Fahrbahn aus
 - keine Barrierefreiheit
 - Parken nicht zulässig - Fahrbahnbreite 4,15m - Restbreite 2,00m zu schmal für Einsatzfahrzeuge
 - Kfz-Verkehr nutzt Gehweg

