

Planausschnitt 1

3.3.1 Erforderlicher Bewegungsraum/ Raumbedarf

Der Raumbedarf für Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen ist im Grunde sehr ähnlich. Maßgeblich sind letztlich die Bewegungsmaße für Menschen mit Rollstuhl.

Bedarfsart	Mindestmaße in Metern
Breite zur Bepflanzung	1,20 m
Für den Richtungswechsel	1,50 x 1,50 m
Breite in Durchgängen	0,90 m
Lichter Höhe	2,25 m

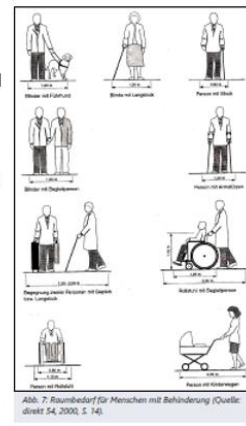


Abb. 7: Raumbedarf für Menschen mit Behinderung (Quelle: direkt 54, 2000, S. 14)

Auszug aus Praxisleitfaden „Barrierefreiheit“ für den Kreis Groß-Gerau


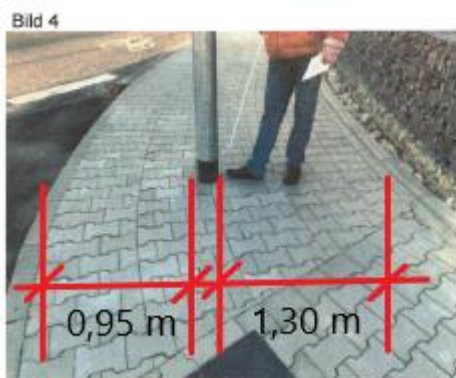



Bild 4 mit Bemaßung

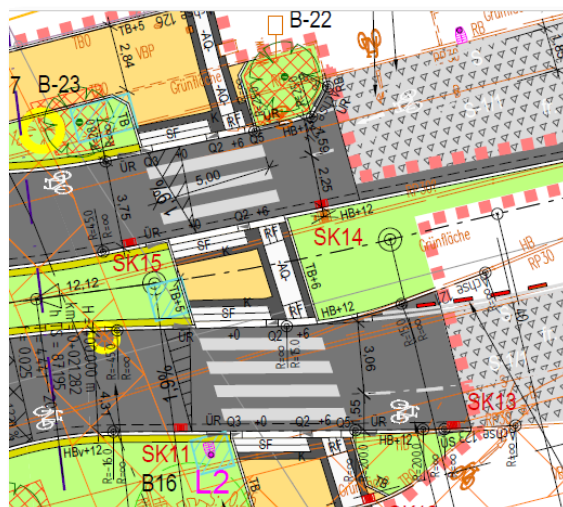

Planausschnitt 3

**Musterzeichnung 1: Überquerungsstelle mit Überweg**

Der Querungsbereich für blinde oder sehbehinderte Menschen muss auf der kreuzungsabgewandten Seite liegen. Der Abstand zwischen Richtungs- und Sperrfeld beträgt  $\geq 60$  cm.

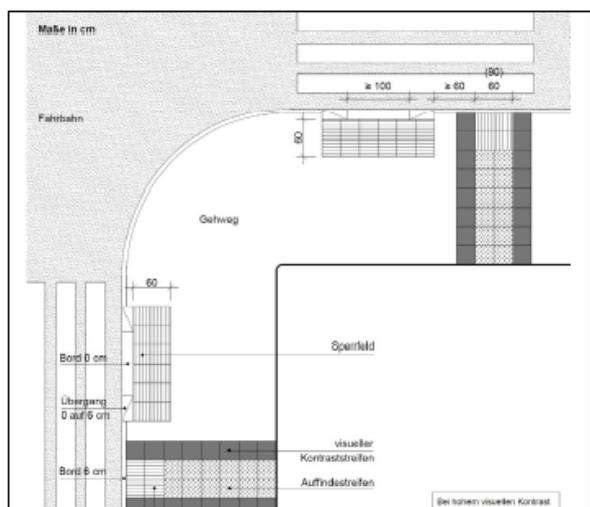

Auszug aus Praxisleitfaden „Barrierefreiheit“ für den Kreis Groß-Gerau



Abb. 37: Ungesicherte Überquerungsstelle mit Mittelinsel in Groß-Gerau.

Auszug aus Praxisleitfaden „Barrierefreiheit“ für den Kreis Groß-Gerau